

Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Laski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



AB 661


tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 466/B – 2014 – 2

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i
PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych
opisanych w sprawozdaniu 466/B-2014, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

Wyniki badań	
Złożenie elementów	System: Ideal 7000 Ościeżnica: 070 003+ALU Skrzydło: 170 020+ALU
U_f [W/m ² K]	1,2
Ψ [W/mK]	0,042
U_g [W/m ² K]	0,5 IGU 4/18/4/18/4
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23 x 1,48 m	0,8
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.	

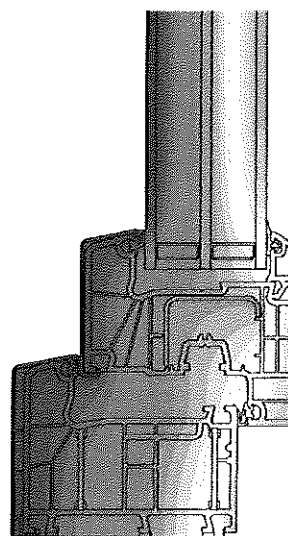

Kierownik Jakości

Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 23 lipca 2014 r.