



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


Załącznik nr 1 do sprawozdania 466/B-2011

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006+A1 Nr 466/B – 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, opisanych w sprawozdaniu 466/B-2011, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica
U_f [W/m ² K]	1,3
Ψ [W/mK]	0,043
U_{g2} [W/m ² K]	1,0
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	1,2
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.	

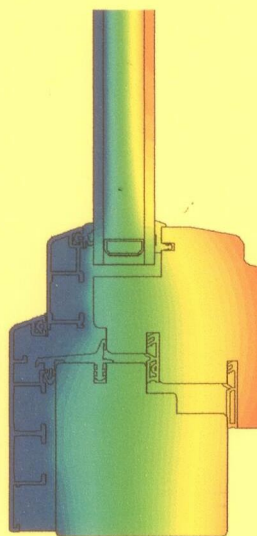

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz

mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 lutego 2011 r.



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



AB 661

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


Załącznik nr 2 do sprawozdania 466/B-2011

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006+A1 Nr 466/B – 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, opisanych w sprawozdaniu 466/B-2011, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica
U_f [W/m ² K]	1,2
Ψ [W/mK]	0,032
U_{g2} [W/m ² K]	0,5
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	0,8
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.	

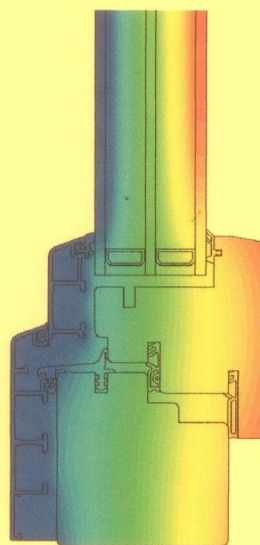

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
mgr inż. Andrzej Żyła

**“LTB” LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.**
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz
mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 lutego 2011 r.